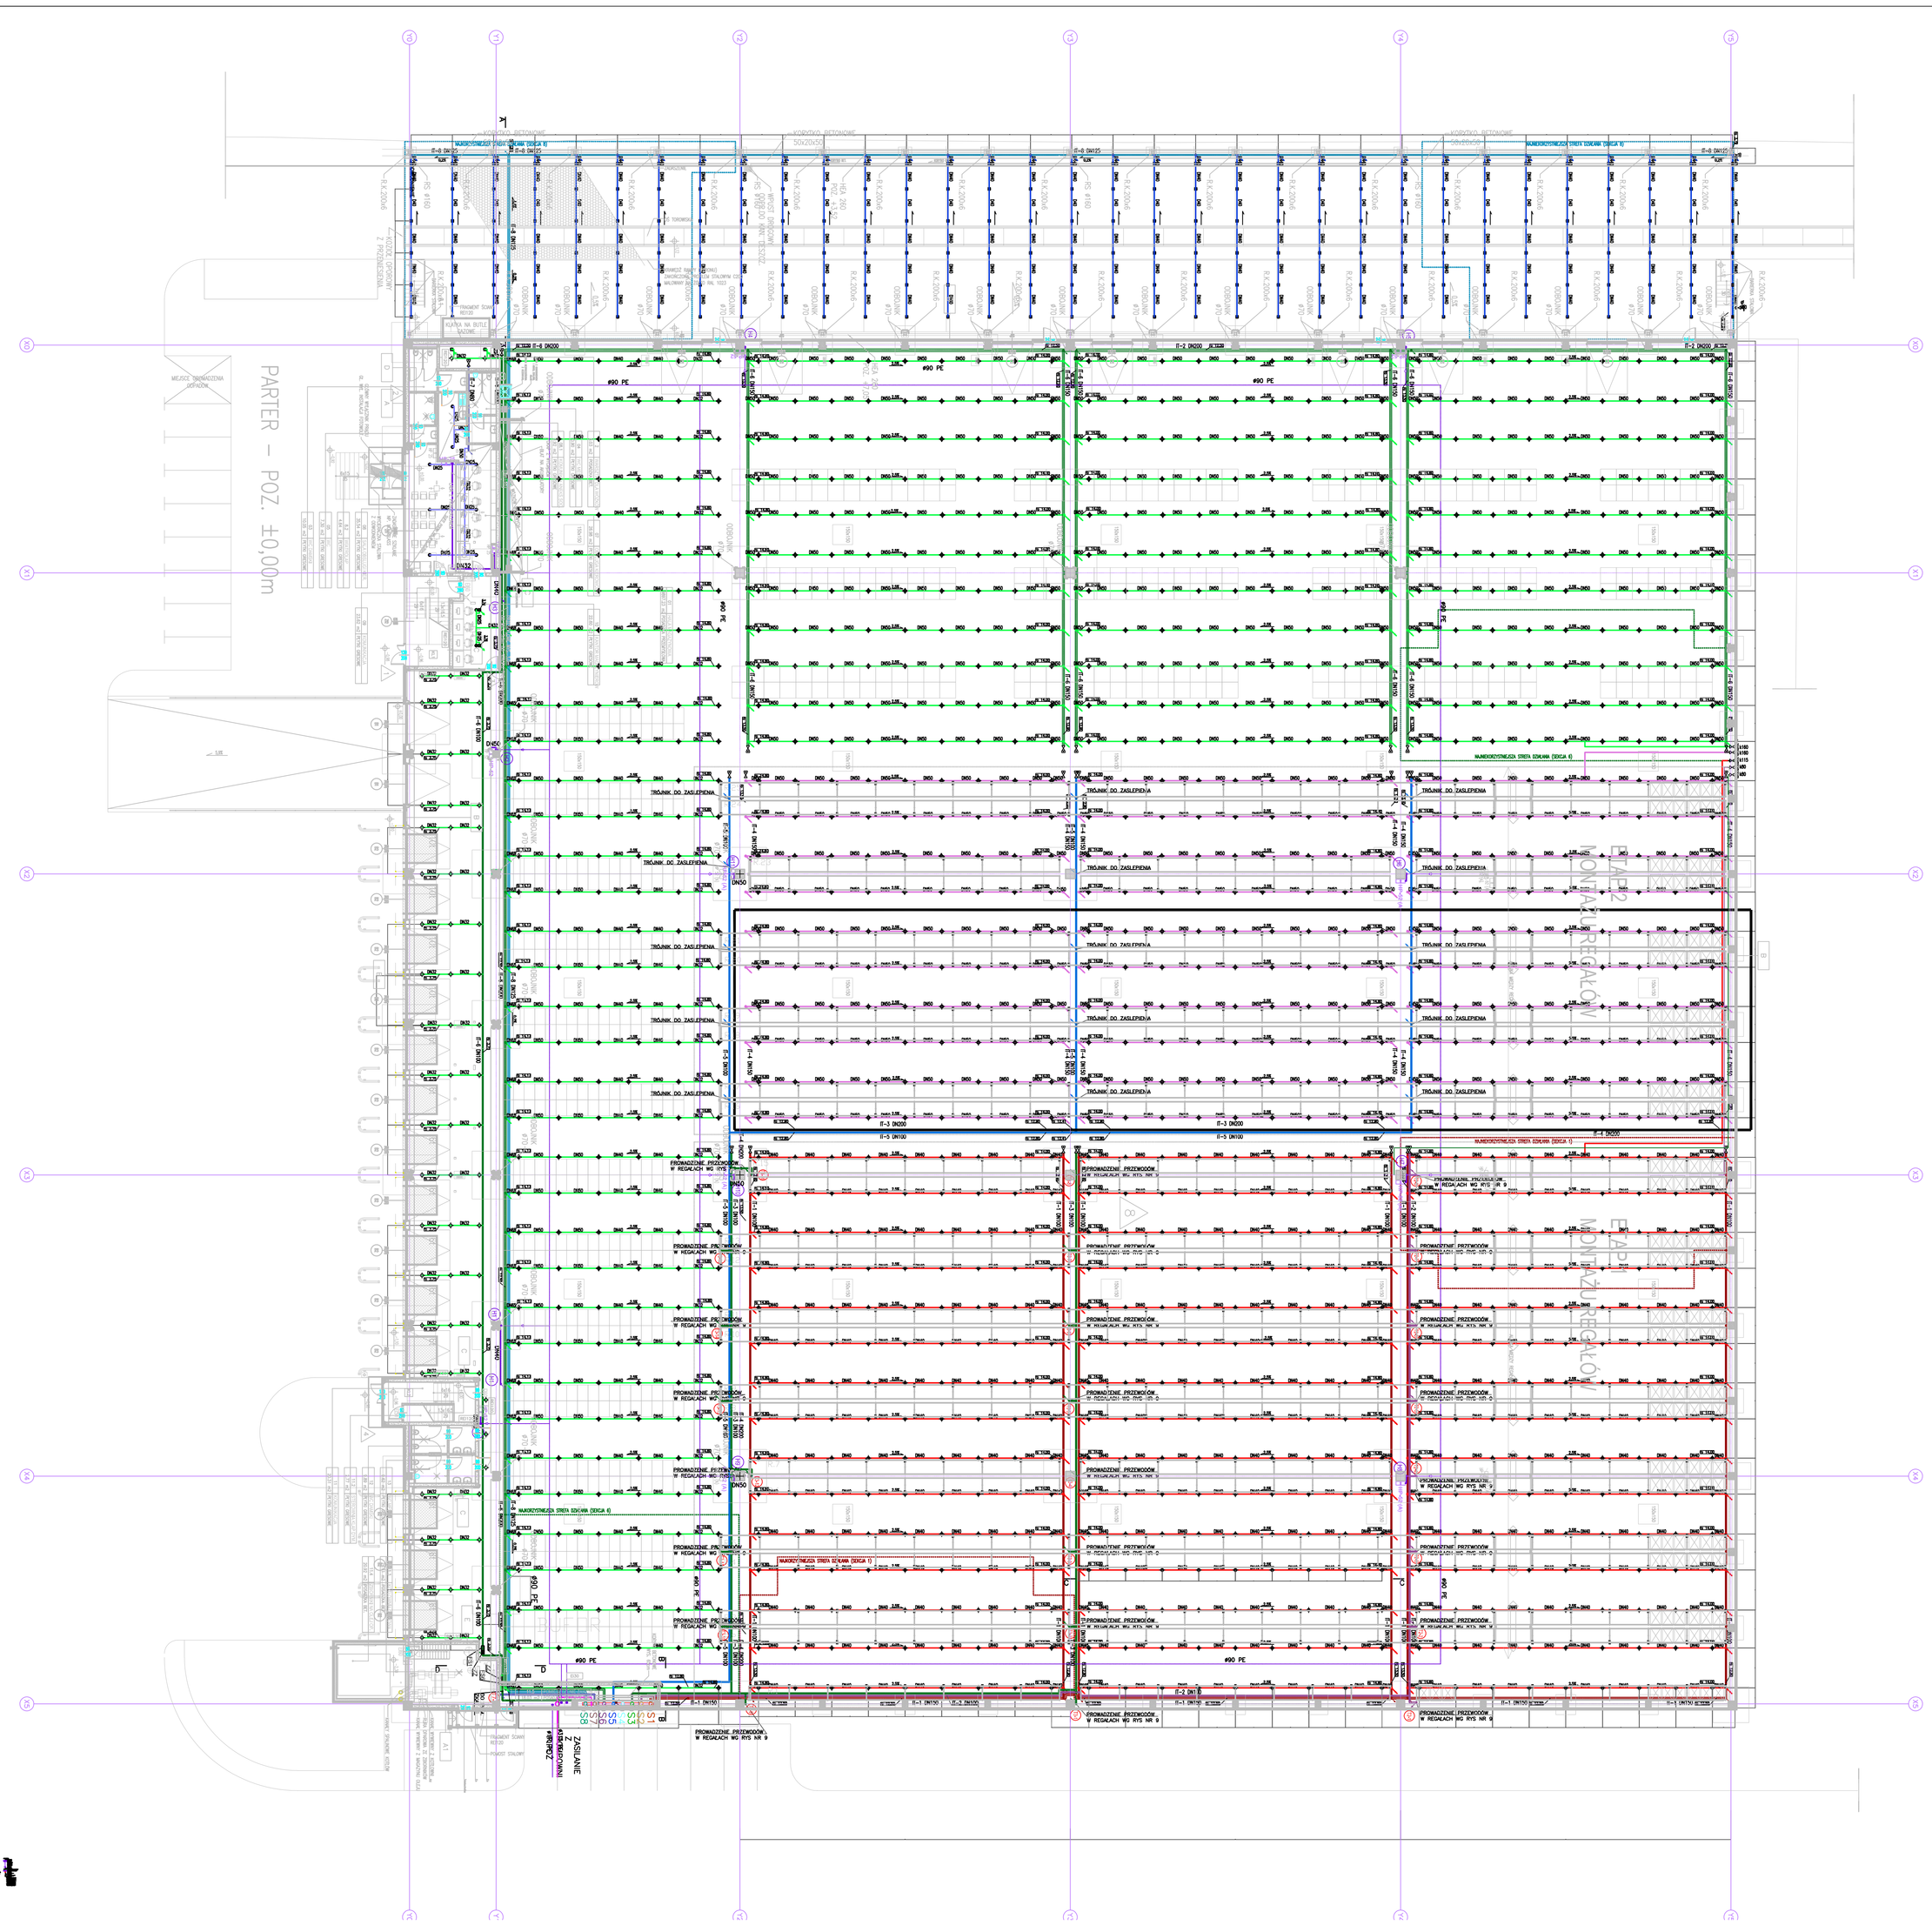

OZNACZENIA:

INSTALACJA HYDRANTOWA:

- INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
- INSTALACJA PODPOSADZKOWA WODY HYDRANTOWEJ
- HP-52 — HYDRANT HP 52
- HP-52 (A) — HYDRANT HP 52 Z DODATKOWYM WĄŻEM GAŚNICZYM
- HP-25 — HYDRANT HP 25 (20+20)
- H1A — PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ

INSTALACJA TRYSKACZOWA:

- IT-8 DN150 — PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE INSTALACJI TRYSKACZOWEJ (NR SEKCJI, ŚREDNICA)
- PRZEWODY ROZDZIELCZE INSTALACJI TRYSKACZOWEJ
- T1 — PION INSTALACJI TRYSKACZOWEJ
- ZAWÓR ODWADNIAJĄCO – PŁUCZĄCY DN50
- ZAWÓR TESTOWY
- FS1 — CZUJNIK PRZEPŁYWU WRAZ Z ZASUWĄ MONITOROWANA
- ZZ — ZAWÓR ZWROTNY

TYPY TRYSKACZY:

- TRYSKACZ STOJĄCY DN20 K–160, RTI<50,T=68°C (typ EC3–SU)
- TRYSKACZ STOJĄCY DN20 K–115, RTI<50,T=68°C (typ MX–SP)
- TRYSKACZ WISZĄCY DN20 K–115, RTI<50,T=68°C (typ MX–SP)
- TRYSKACZ STOJĄCY DN15 K–80, RTI>80,T=141°C (typ MX–CUP)
- TRYSKACZ STOJĄCY DN15 K–80, RTI>80,T=68°C (typ MX–CUP)
- TRYSKACZ WISZĄCY DN15 K–80, RTI>80,T=64°C (typ MX5–FP)

SEKCJA 4 - ochrona podstropowa

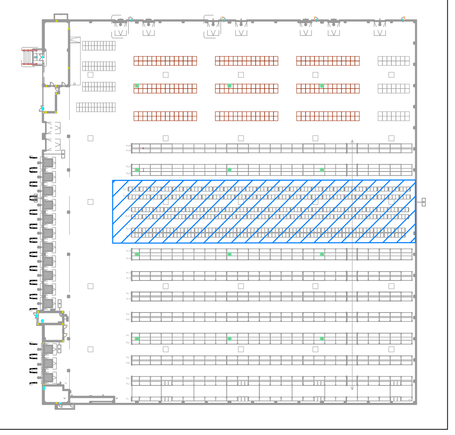

UWAGA:

1. **Instalację tryskaczową zaprojektowano i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi VdS z CEA 4001pl.**
2. **Wymiary podano w milimetrach, średnicę przewodów podano jako nominalną.**
3. **Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią projektu wykonawczego, który składa się z części opisowej i części rysunkowej.**
4. **Rurociągi instalacji zraszaczowej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.**
5. **Tryskacze należy zamontować prostopadle do belki odkładczej konstrukcji regału w pozycji wiszącej.**
6. **Tryskacze wiszące montować jarzmami ustawionymi równolegle do przewodów rozprowadzających. Deflektor tryskacza ma znajdować się na tej samej wysokości lub poniżej sąsiadujących z nim przeszkód. Gdy regały są załadowywane ręcznie, wówczas tryskacze można umieścić maksymalnie 5mm wyżej- mierząc do deflektora tryskacza.**
7. **Pionowa odległość pomiędzy deflektorem a górną krawędzią składowanego materiału powinna wynosić min. 150mm.**
8. **Nie należy malować główek tryskaczy ani podwieszać przedmiotów nie związanych z Instalacją tryskaczową do rurociągów tryskaczowych.**
9. **Prefabrykowane pozycje bez zakończenia rowkowanego należy domierzyć i obrobić na budowie.**
10. **Nie domierzac wymiarów z rysunku. Wszelkie wymiary należy domierzyć bezpośrednio na budowie.**

Index	Data	Zmiana	Wprowadził

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Inwestor: **Śląskie Centrum Logistyki S.A.**
44-100 Gliwice ul. Portowa 28

Nr projektu: **1012_2018**

INSTALACJA TRYSKACZOWA W REGAŁACH NR 16-17, 18-19, 20-21
- RZUT PODSTROP

Sprawdził: mgr inż. Aleksandra Król, mgr inż. Sławomir Kubiś — Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Ireneusz Habasiński nr upr. POM-0001-PWBS-17 — Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Grabowski nr upr. POM-0281-PWBS-16 — Podpis:

Numer rysunku: **PW_05_KRA-00**

Data: 20.10.2018 — Skala: 1:100

pliszka — Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o.
80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 52
tel. (+48 58) 556 74 20, fax (+48 58) 556 74 05
NIP 584 249 74 98

Rozpowszechnianie, udostępnianie i powielanie niniejszego rysunku bez zgody Poż. Pliszka Sp. z o.o. jest zabronione.

29.10.2018 15:15:04 Nad instalacji w regałach 20.dwg